



# VATETTE - utomhuskran

## Montering av vakuumentil

---

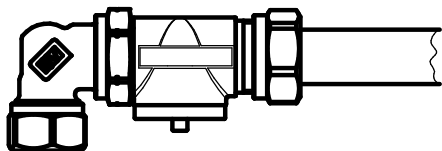

Vakuumentilen får maximalt luta  $5^\circ$   
och luftinsläppet skall vara riktat nedåt.

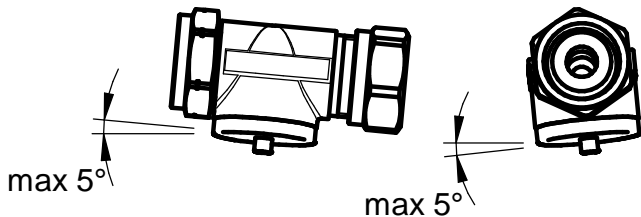

Vakuumentilen skall vara placerad i ett utrymme med vattentätt golv eller inbyggd i ett kopplingskåp med vattentät botten och indikering för läckage, eftersom vakuumentilen kan droppa några droppar i samband med att systemet varit trycklöst.

I de fall då vakuumentilen ej monteras på utomhuskranens rör utan på matarledningen fram till utomhuskranen, skall den vara placerad i nivå eller högre än utomhuskranen.